


ひたち野うしく小学校プール 放射線量測定結果

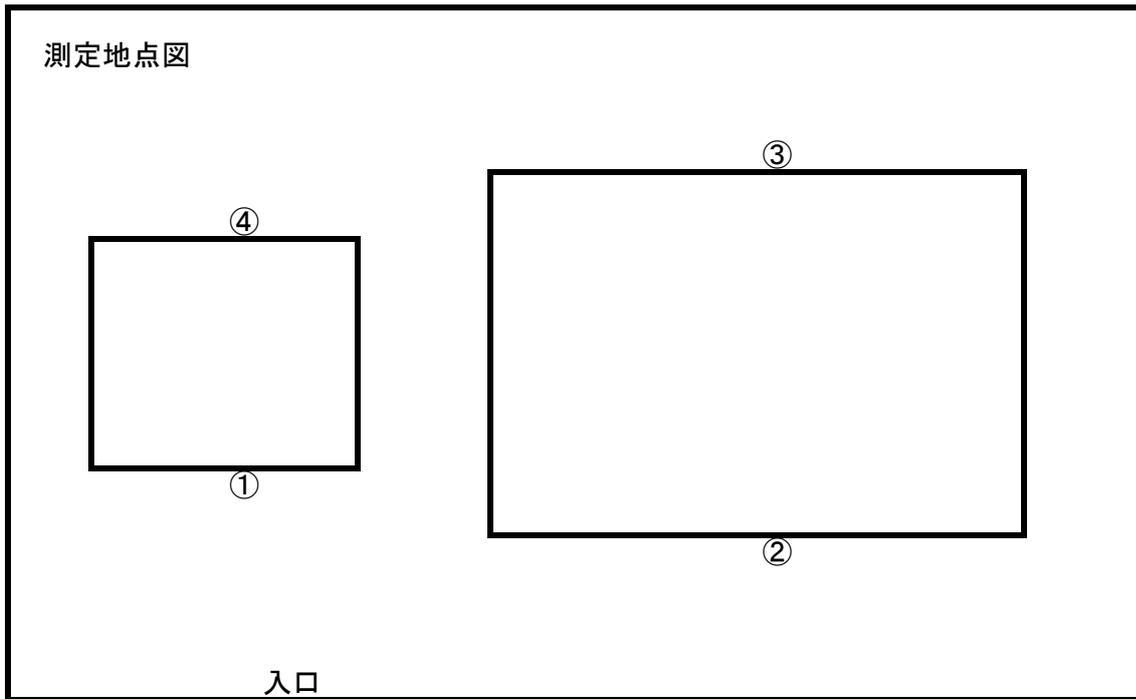

空間線量測定結果

測定日：平成24年6月12日

番号	測定場所	測定値 (μ Sv/h)		
		1m	50cm	0cm
①	小プールサイド	0.081	0.092	0.088
②	大プールサイド	0.065	0.071	0.081
③	大プールサイド	0.071	0.073	0.086
④	小プールサイド	0.092	0.090	0.103

※測定機器：エネルギー補償型ガンマ線用シンチレーションサーベイメーターTCS-171B 日立アロカメディカル(株)

プールの水測定結果

測定日：平成24年6月11日

核種名	測定値±誤差 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
Cs 134	N.D.	5.40
Cs 137	N.D.	3.71

※測定機器：ガンマ線スペクトロメーターLB2043 ベルトールドジャパン(株)